




Productos veterinarios

LÍNEA REPRODUCCIÓN



Protocolos
para tratamientos
de I.A.T.F

Protocolos básicos para tratamientos de I.A.T.F.

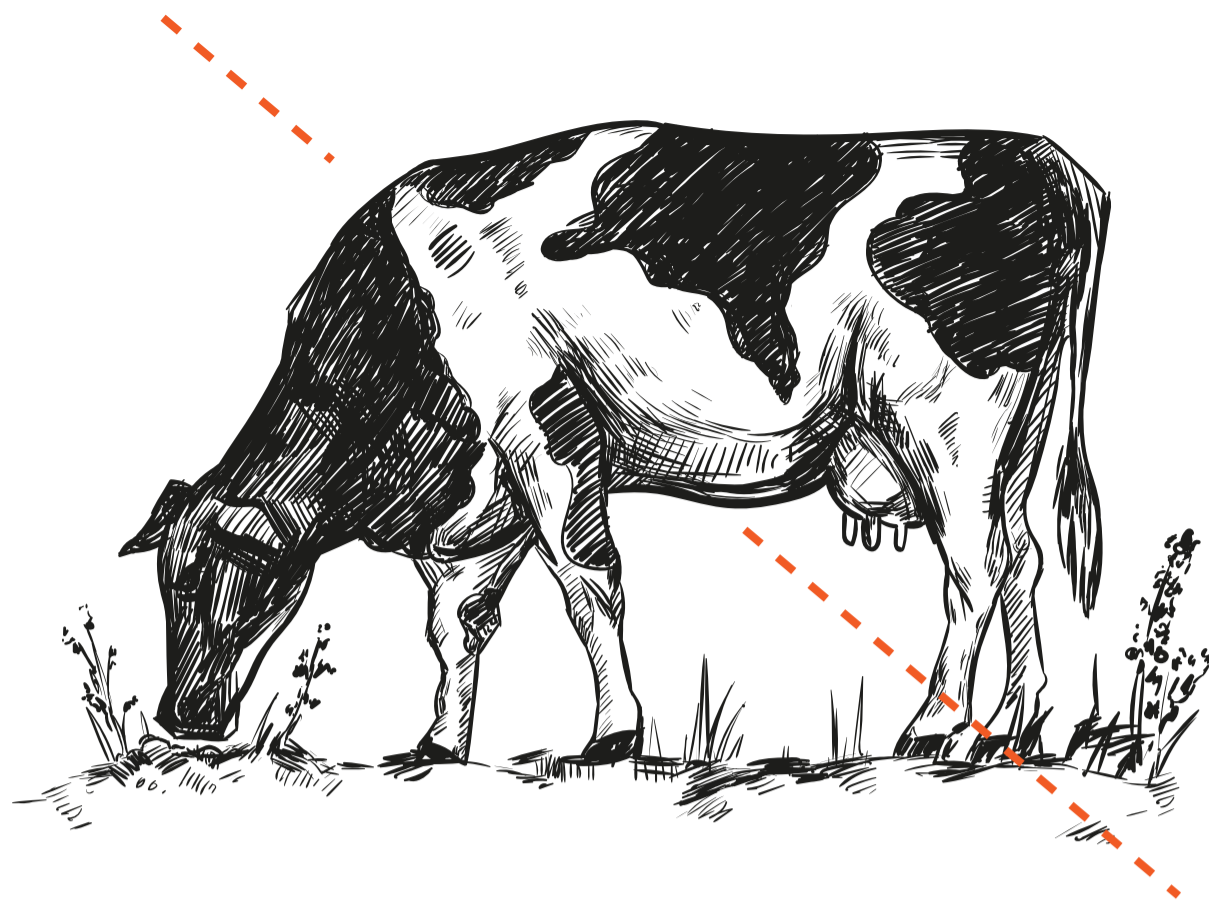

Opción 1

Día 00: Dispositivo + 2 ml de Benzatriol

Día 08: Retirar Dispositivo+ 2 ml de Celoprost

Día 09: (24 hs de retirado los Dispositivos):
1 ml de Benzatriol.

Día 10: (52-54 hs de retirado los Dispositivos): IATF

OPCIÓN 01 / CONVENCIONAL CON BENZATRIOL

DISPOSITIVO



Opción 2

Día 00: Dispositivo+ 2 ml. de Benzatriol

Día 08: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Celoprost + 1 ml. de Cipional.

OPCIÓN 02 / CONVENCIONAL CON CIPIONAL




Opción 3

Día 00: Dispositivo + 2,5 ml. de Butrofina

Día 07: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Celoprost

Día 09: 2,5 ml de Butrofina - Post 16hs > IATF

OPCION 03 / OVSYNCH+DISPOSITIVO

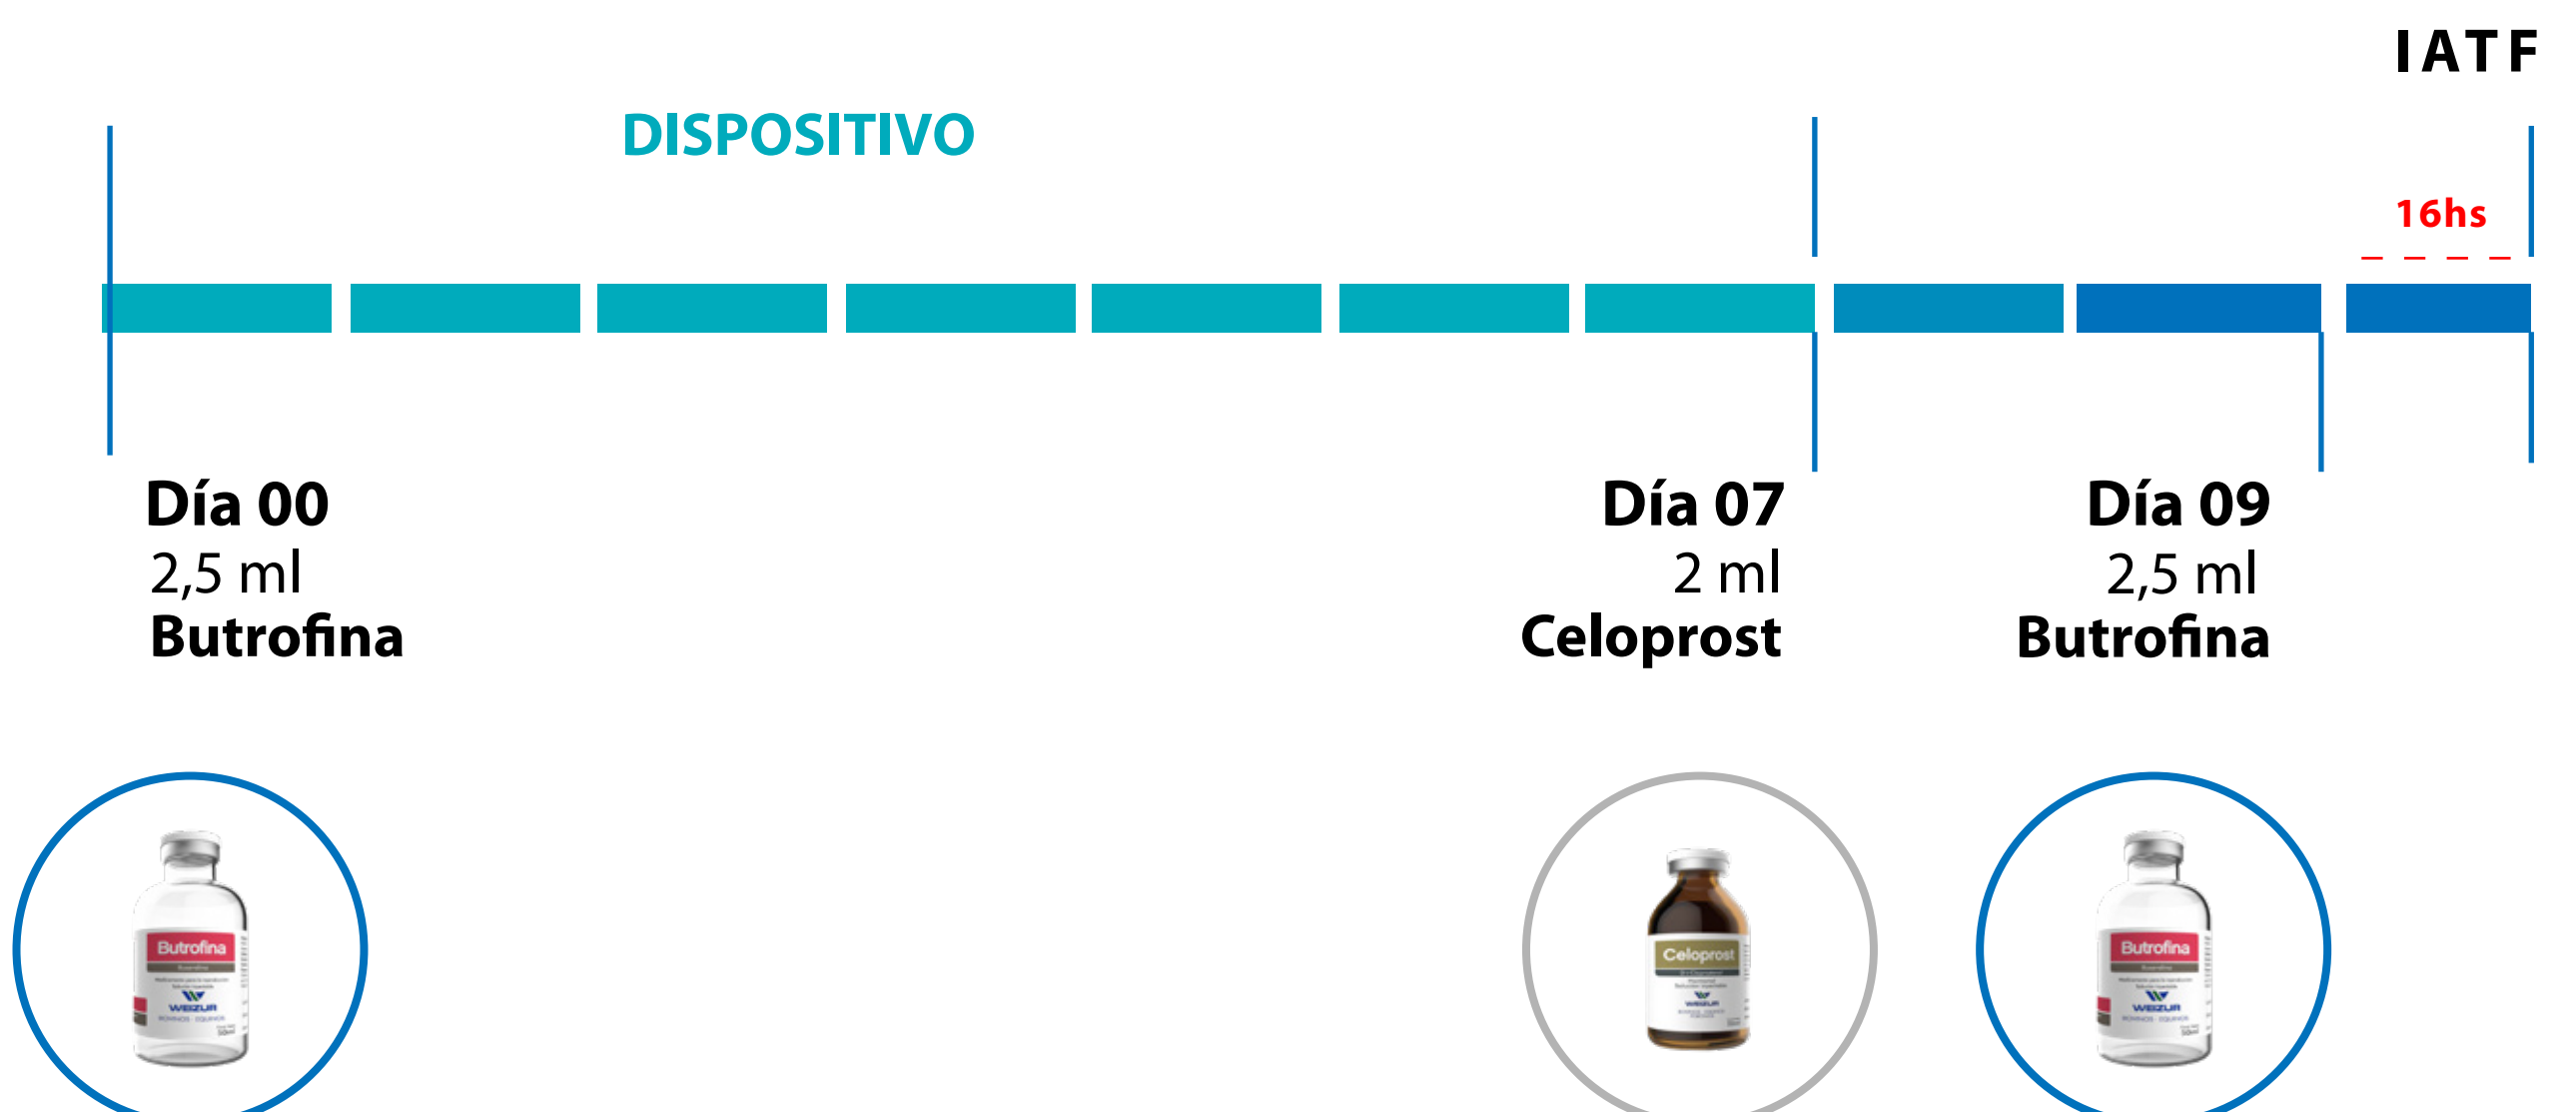

Opción 4


Día 00: 2,5 ml. de Butrofina

Día 07: 2 ml. de Celoprost

Día 09: 2,5 ml de Butrofina.

Día 10: IATF

OPCION 04 / OVSYNCH

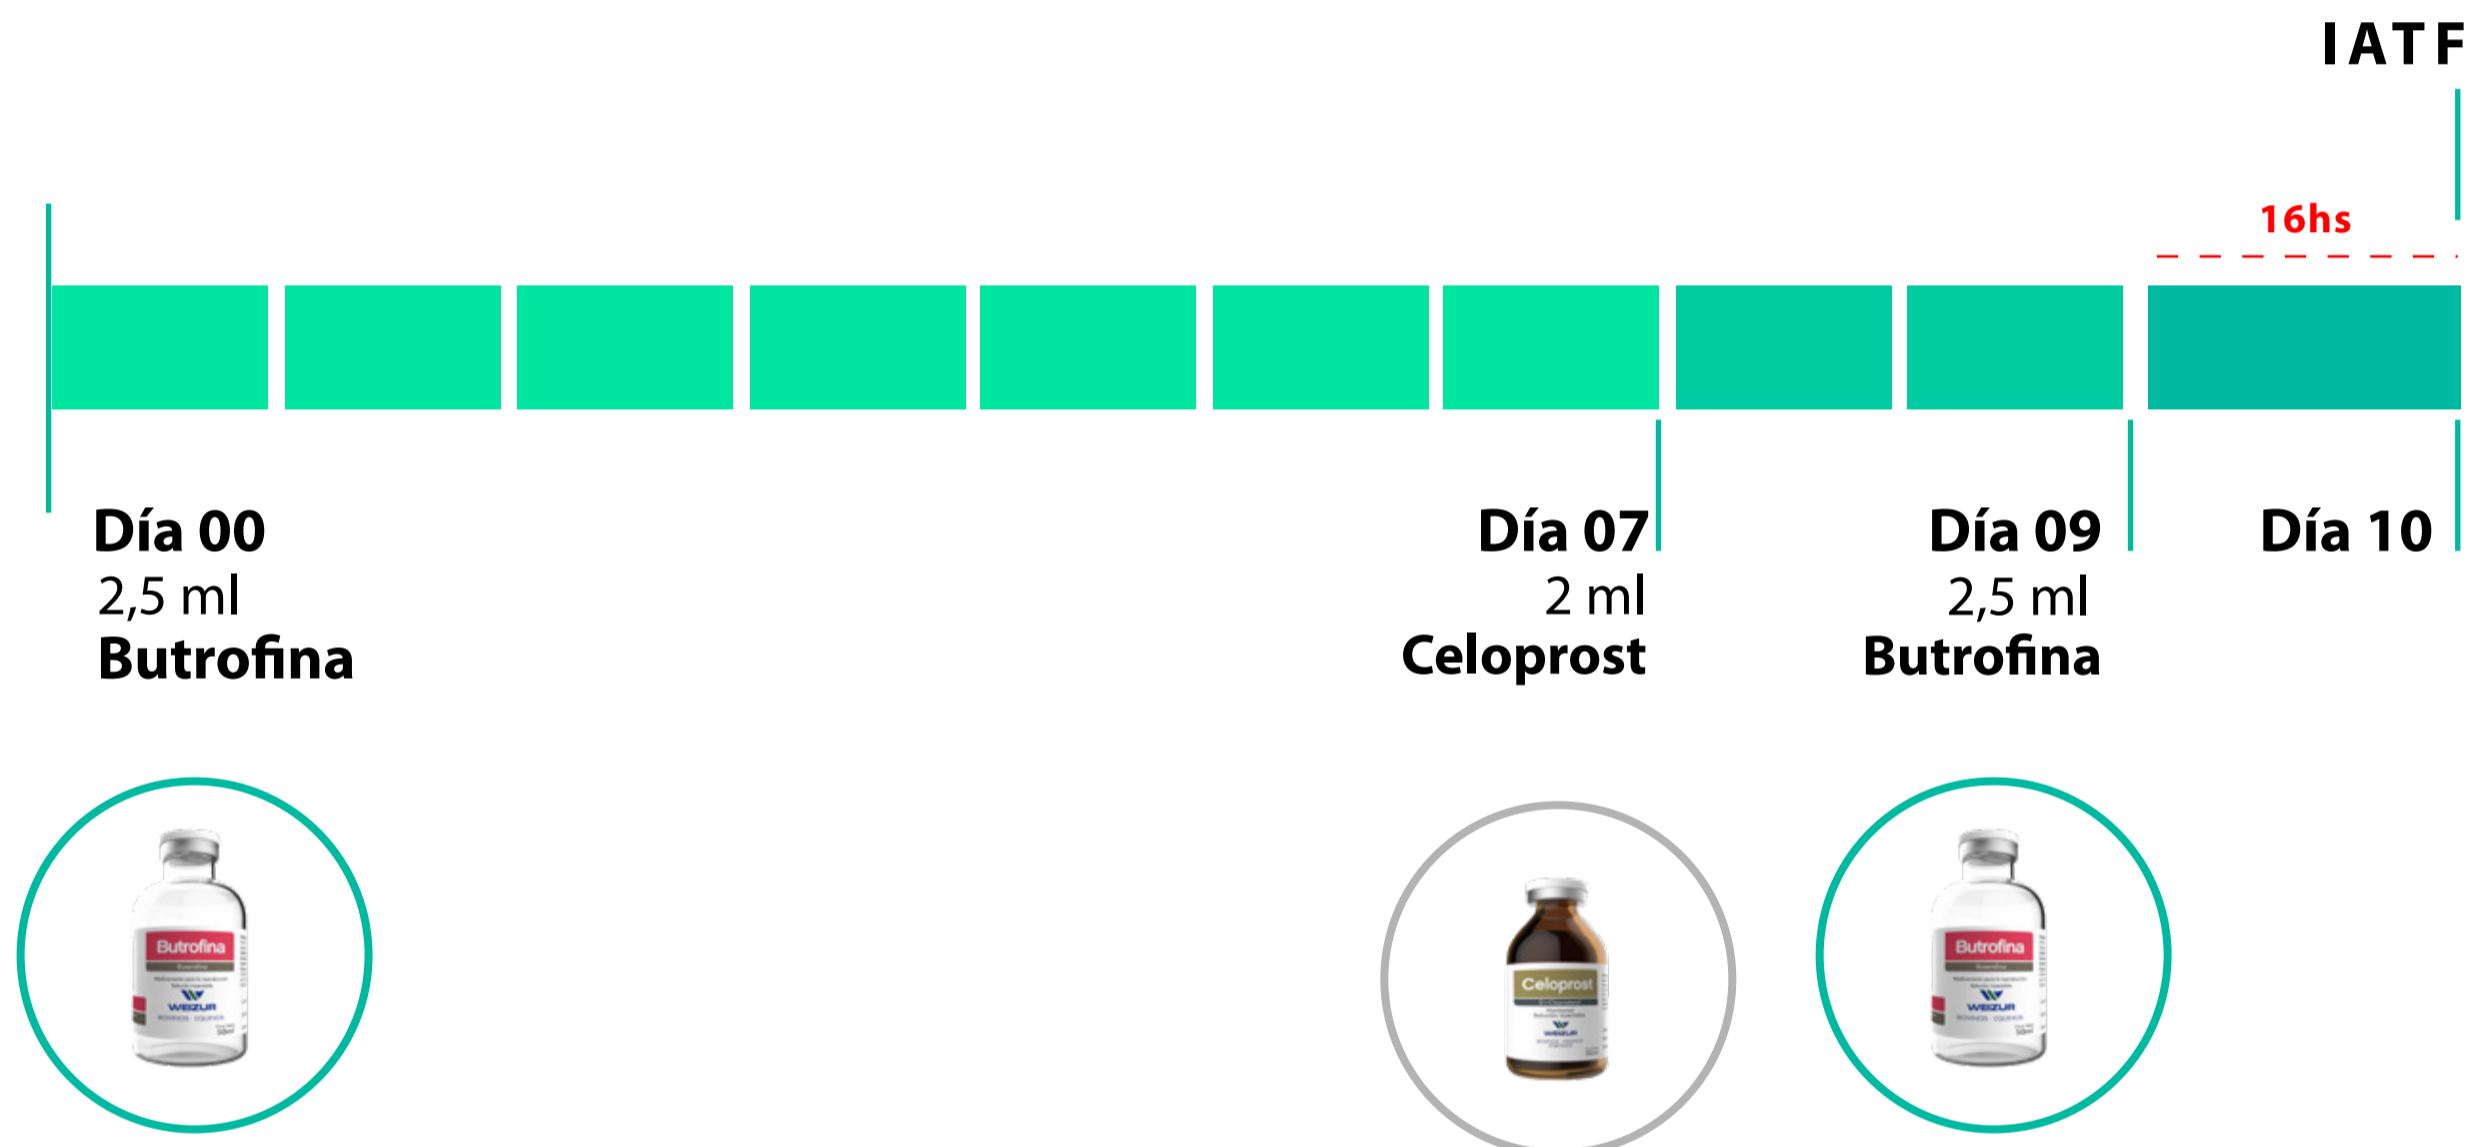



KIT REPRODUCCIÓN

50

TRATAMIENTOS

- + 5 DISPROZUR x 10u
- + 1 BENZATRIOL x 100ml
- + 1 CIPIONAL x 50ml
- + 1 CELOPROST x 100ml



DISPROZUR

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO
PROGESTERONA 1G

+



CELOPROST

D-cloprostenol sódico

+



CIPIONAL

Cipionato de estradiol

+



BENZATRIOL

Estradiol bezoato

WWW.WEIZUR.COM